
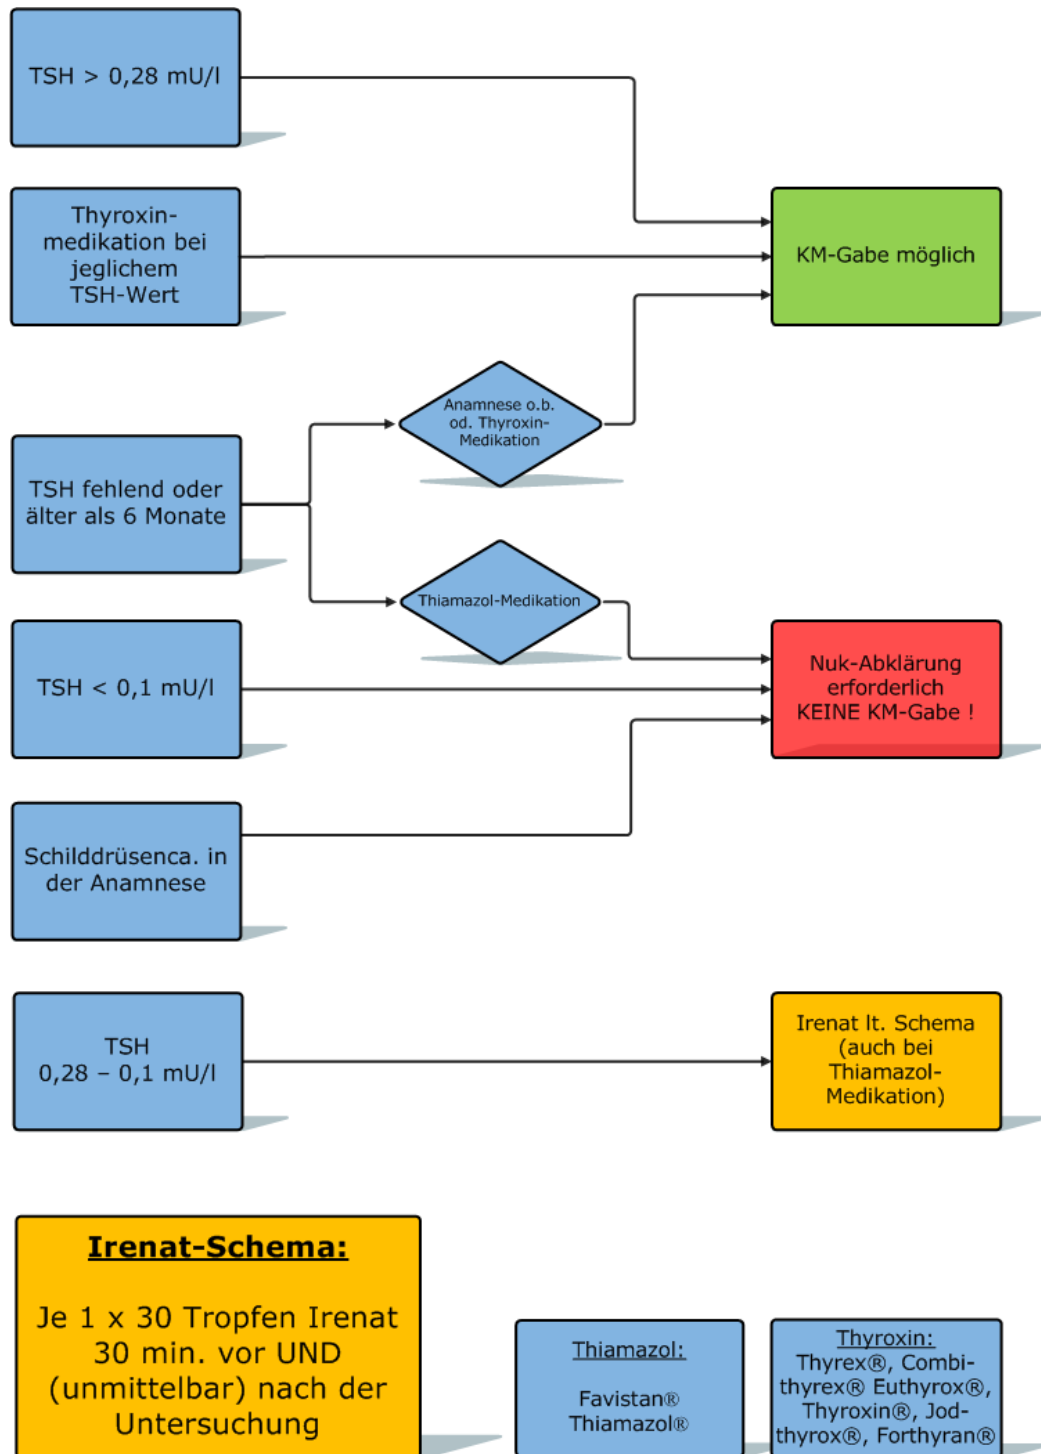


<b>RICHTLINIE</b>	<b>Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H. Universitätsinstitut für Radiologie</b>	
<b>Titel:</b> KM-Gabe und Schilddrüsenparameter	Version: 04	
Gültig für: alle MA	Gültig ab: 26.06.2014	

Diese Richtlinie regelt die Verwendung jodhaltiger Kontrastmittel in Abhängigkeit der Schilddrüsenparameter bei Elektivuntersuchungen. Notfalluntersuchungen sind davon nicht betroffen.  
 Grundlage sind - in Absprache mit Prim. Univ. Prof. Dr. Christian Pirich (07.10.2013) und Univ. Doz. Dr. Lukas Rettenbacher (25.06.2014) - die aktuell gültigen ESUR Richtlinien: <http://www.esur.org/guidelines/>



<b>Erstellt von:</b>	OA Datz/ Dr. Lauschmann	<b>Datum:</b> 25.06.2014	<b>Unterschrift:</b> nur am Original
<b>Geprüft von:</b>	QM	<b>Datum:</b> 25.06.2014	<b>Unterschrift:</b> nur am Original
<b>Freigegeben von:</b>	IL	<b>Datum:</b> 26.06.2014	<b>Unterschrift:</b> nur am Original