

TITEL: KM-Gabe und Nierenfunktionsparameter	 VERSION GÜLTIG AB: 01.07.2024
TYP: Richtlinie	
GELTUNGSBEREICH ORGANISATION: ► Landesklinik Tamsweg	
GELTUNGSBEREICH BERUFSGRUPPEN: ► Ärztliches Personal	


Beschreibung der Regelung

Diese Richtlinie regelt die Verwendung jodhaltiger Kontrastmittel in Abhängigkeit der Nierenfunktionsparameter bei Elektivuntersuchungen. Notfalluntersuchungen sind davon nicht betroffen.

Grundlage sind die aktuell gültigen ESUR-Richtlinien.

Zeitpunkt der Bestimmung der Nierenfunktion:

- **Aktuelles Labor** bei akuter Erkrankung, akuter Verschlechterung einer chronischen Erkrankung oder bei hospitalisierten Patientinnen/Patienten.
- **Längstens 3 Monate** vor KM-Applikation bei allen anderen Patientinnen/Patienten.

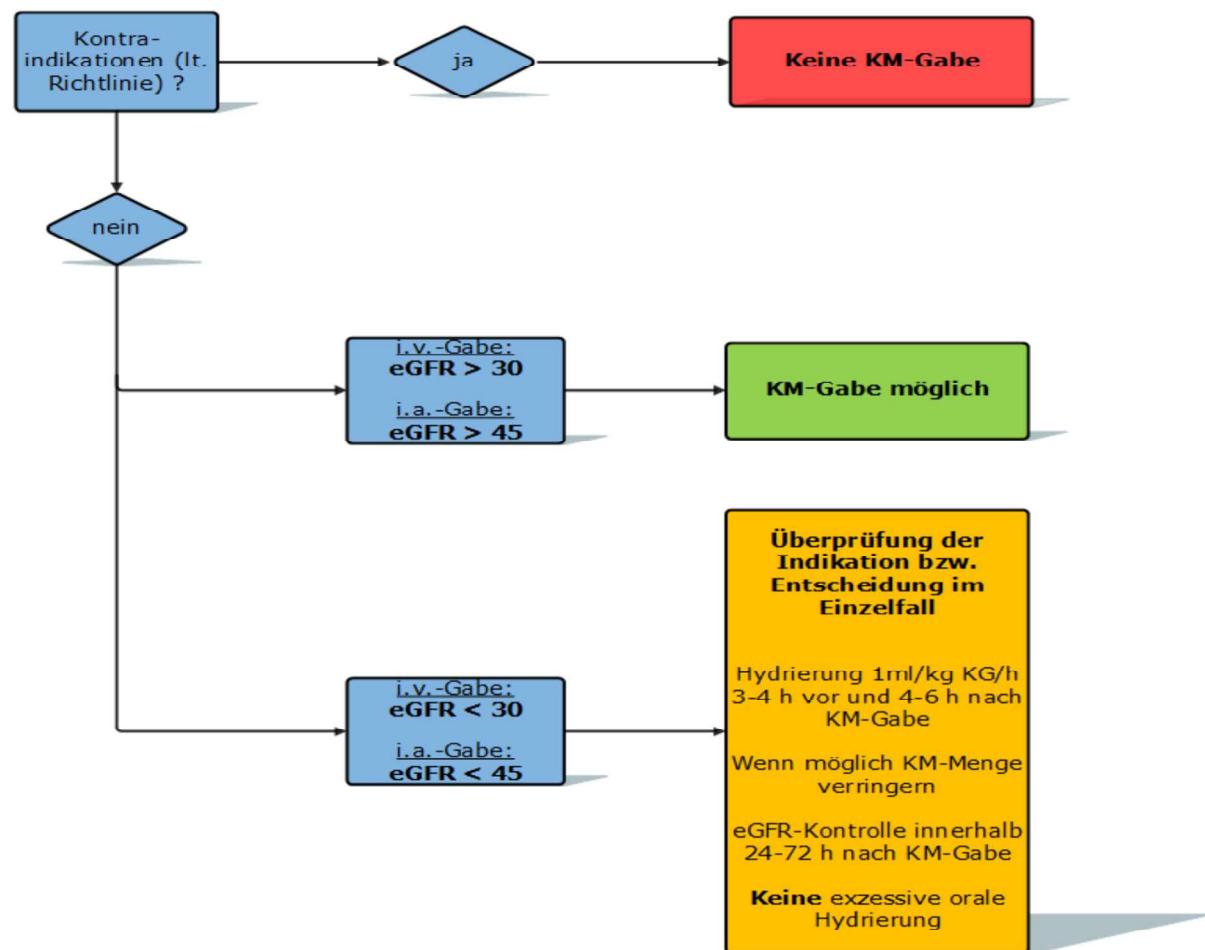

Bearbeitung:	Dr. Günter Podmenik, MBA, LL.M.		
Prüfung:	Dr. Günter Podmenik, MBA, LL.M.	Datum: 4-Mar-25	Unterschrift: 
Freigabe:	ÄD Dr. Gregor Labus, Dr. Günter Podmenik, MBA, LL.M.	Datum:	Unterschrift:
Verteilung:	Alle Abteilungen / Primarii/Primaria / alle ÄrztInnen		